

CHECKLISTE FÜR ROLLSTUHLTAUGLICHE BETRIEBE.

FRAGEBOGEN

ALPINDESIGN in KAUNERTAL (Stand 2023)

*Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr!
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung:*

ALLGEMEINES

Das Apart im Erdgeschoss ist prinzipiell rollstuhlfreundlich, indem die Räumlichkeiten geräumig sind, die Böden gut befahrbar (Parquet oder Fliesen) und schwellenlos sind, und die Türen breit (80 cm) und leicht zu öffnen.

Ein paar Einschränkungen sind jedoch zu beachten.

Und zwar:

- Rampe im Eingangsbereich-Begleitung kann notwendig sein.
- Dusche im Bad mit kleiner Schwelle (3+2 cm). Größe der Dusche zu beachten.
- Schrankausstattung in den Schlafzimmern.

Genauere Details sind hier unten angegeben

AUSSENANLAGE – Parken-Zugang

Räumlichkeit	Kriterien	Erfüllt
Parken	- Man kann direkt vor dem Haus parken - Bodenbelag: Asphalt	
Außenanlage- <i>Verbindung vom Parkplatz zur Eingangstür</i>	Asphalt, und dann Über eine (mobile) Rampe , mit Randabweiser - Breite: 91 cm - Länge: 60 cm + 200 cm (mit 2 verschiedenen Neigungen) - Neigung: 11,5 % (bei dem 200 cm langen Teil) 38 % (bei dem 60 cm langen Teil) - Bodenbelag: gut berollbar - <i>Sonstiges:</i> Die mobile Rampe wird zur Verfügung gestellt, sobald Rolli-Gäste im Haus sind	

INNENBEREICH		
SÄMTLICHER BEREICH		
EINGÄNGSBEREICH	Das Apart im Erdgeschoss wird über das Stiegenhaus, stufenlos erreicht. Bodenbelag im Stiegenhaus: Fliesen	
STIEGENHAUS		
Eingangstür des Hauses	- .Breite: 88 cm - Schwelle: 5 cm - Normale Tür	
Eingangstür des Aparten	- .Breite: 85 cm - Schwelle: 3 cm - Normale Tür	
Stiegenhaus Bereich:	- Stufenlos und schwellenlos - Bodenbelag: Fliesen	☒ JA
APART IM ERDGESCHOSS		
Ausstattung:	Es bietet: - 3 <u>Schlafzimmer</u>, davon 2 rollstuhlfreundlich - 1 <u>großes Bad</u>, mit Badewanne, Dusche, WC, Waschbecken und Infrarotkabine. Vom Gang zugänglich. - 1 <u>kleines WC</u> und ein <u>zusätzliches Bad</u>, mit Waschbecken und Dusche (mit Stufe). Jeweils vom Gang und vom Wohnbereich zugänglich. - <u>Wohnbereich und Küche</u> mit einer großen Terrasse, stufenlos zugänglich (Schwelle=2,5+1cm). - <u>Außenbereich</u> mit Garten und Terrasse, von der Straße aus erreichbar (mit Neigung).	

GROSSES BAD IM GANG

Mit WC

Badewanne, Dusche und Infrarotkabine

- Türbreite: 80 cm
- Schwelle: 0 cm

- Tür öffnet sich nach innen, aber es gibt genügend Manövrierfläche für den Rollstuhl.

- Haltegriffe im WC ?
Ein Saugnapfgriff steht zur Verfügung

- Befahrbarer Duschplatz (ohne Stufe)?
Eine Schwelle ist vorhanden: 3+2 cm (siehe Fotos)



- Duschgröße 76,5 x 116cm (B x T)
- Duschtür: 77 cm
- Haltegriffe in der Dusche?
Einer Mobilsitz mit Seiten- und Armlehnen zum Duschen steht zur Verfügung.
Ein Saugnapfgriff steht auch zur Verfügung.
- Dusche mit Duschsitz?
Ja, ein mobiler Duschsitz



- Duschsitzgröße: 40 x 43 cm cm
- Duschsitzhöhe: 46 cm

Badewanne

- Badewanne Höhe: 38 + 3 cm
- Haltegriffe bei der Badewanne?
Nein
- Breiter Rand: 10 + 6,5 cm




☒ JNEIN

☒ NEIN

☒ JA

- Spiegel im Bad in der Höhe des Rollstuhlfahrers?
- Waschtisch unterfahrbar?
Nur für 8 cm

☒ NEIN
☒ NEIN

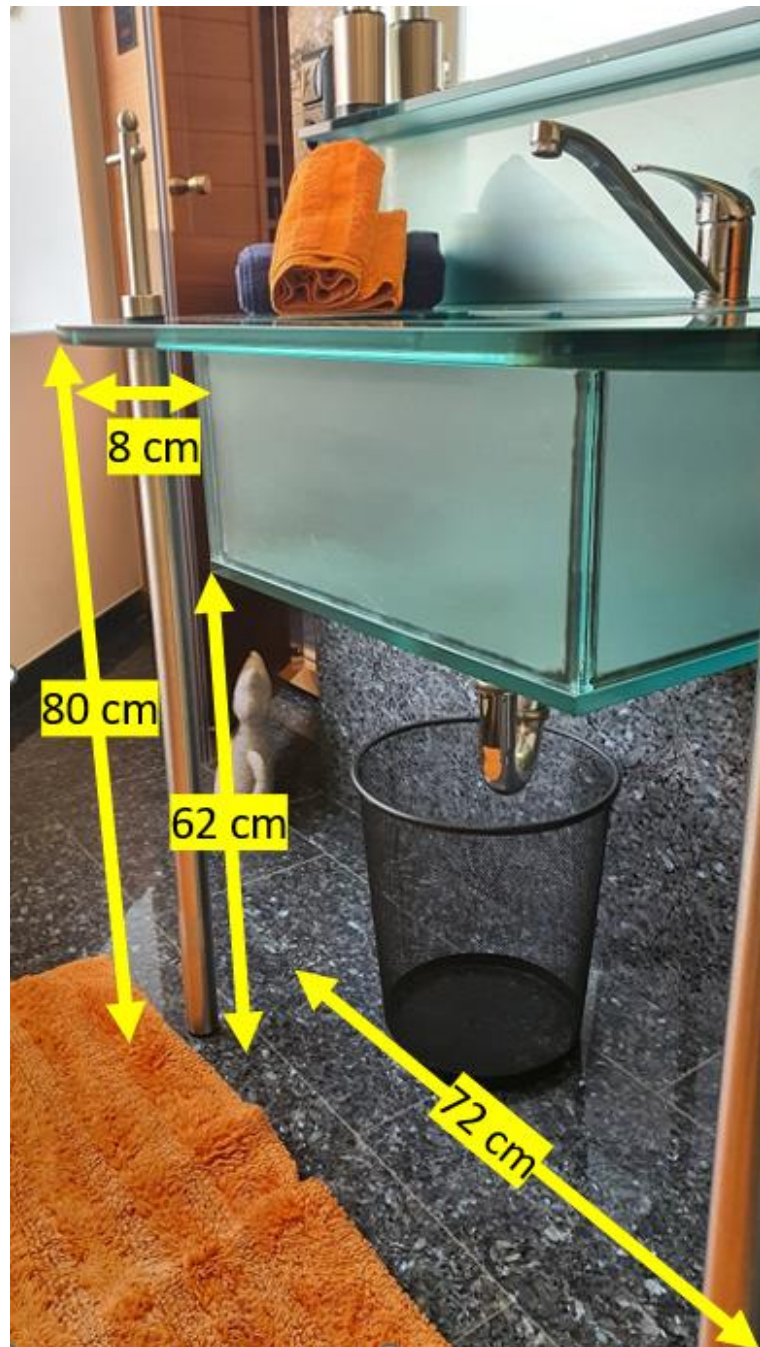


- Wendekreis bei den Sanitärteilen:
WC: 140 cm (davon 20 cm unterm WC mit Füßen unterfahrbar
Waschbecken: 150 cm
- Badewanne und Dusche: 140 cm

BAD IM WOHNBEREICH
(Ohne WC)

Ohne WC
Mit Waschbecken und Dusche (mit Stufe)

- Türbreite: 95 cm
- Schwelle: 0 cm
- Tür öffnet sich nach innen, aber es gibt genügend Manövrierfläche für den Rollstuhl.
- Wendekreis bei den Sanitärteilen: siehe Skizze

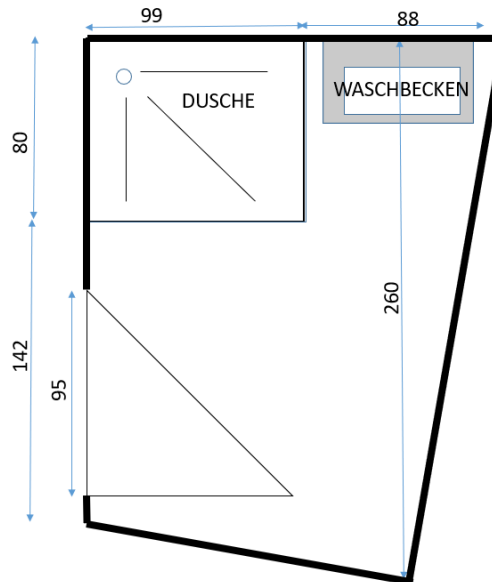

- Befahrbarer Duschplatz (ohne Stufe)?
Die Dusche hat eine Stufe.
Rollstuhlfahrer*innen, die ein paar Schritte gehen können, können die Dusche gut benutzen


☒ NEIN



- Duschgröße 99 x 88 cm (B x T)
- Duschtür: ? cm
- Haltegriffe und Duschsitz in der Dusche sind nicht vorhanden
- Spiegel im Bad in der Höhe des Rollstuhlfahrers?
- Waschtisch unterfahrbar?

☒ NEIN
☒ JA

ROLLSTUHLFREUNDLICHE ZIMMER

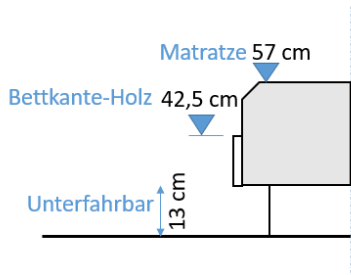
SCHLAFZIMMER	Insgesamt: 2 Davon rollstuhlfreundlich: 2	
1. Schlafzimmer	ROLLSTUHLGERECHT; d.h.	☒ JA
	- Bett mindestens einseitig mit Rollstuhl befahrbar: 80 bis 105 cm Platz - Manövrierfläche vor dem Schrank: mehr als 150 cm - Schrank mit Regalen	
	 	
2. Schlafzimmer	ROLLSTUHLGERECHT; d.h.	
	- Bett mindestens einseitig mit Rollstuhl befahrbar: 94 bis 125 cm Platz - Manövrierfläche vor dem Schrank: mehr als 103 cm - Schrank mit Regalen	
	 	
DETAILS ZUM 1. SCHLAFZIMMER	- Türbreite: 80 cm - Schwelle: 0 cm - Abstandsbreite um das Bett herum: 32 x 169 x 80 bis 105 cm (Schräge Wand) - Betthöhe: 40-50 cm? - Bettkante bündig mit Matratze? Sieh Skizze:  - Kleiderstangen in den Schränken in der Höhe der Rollstuhlfahrer? Nein, aber Regalen vorhanden - Regale im Schrank – von Rollis benutzbar- sind vorhanden? - Manövrierfläche vor dem Schrank: mehr als 150 cm - Garderobe in der Höhe der Rollstuhlfahrer? - Ein Teil der Tische ist unterfahrbar (UK Höhe >70 cm)	
		☒ NEIN ☒ JA ☒ NEIN ☒ NEIN

DETAILS ZUM 2.
SCHLAFZIMMER

- Türbreite: 80 cm
- Schwelle: 0 cm
- Abstandsbreite um das Bett herum:
94 bis 125 cm (wegen schräger Wand) x 103* x 67 bis 137 cm
- * Neben dem Schrank steht ein Sofa, der die Manövrierfläche
103 cm auf 80 cm verengt.



- Betthöhe:

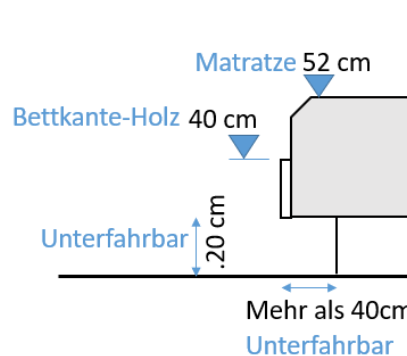

- Kleiderstangen in den Schränken in der Höhe der Rollstuhlfahrer?
(max 140 cm)
Nein, aber der Sofa kann als Ablagefläche dienen
- Regale im Schrank – von Rollis benutzbar – sind vorhanden?
- Manövrierfläche vor dem Schrank: 103 cm
- Garderobe in der Höhe des Rollstuhlfahrers ?

☒ JNEIN

☒ JA

☒ NEIN