

Die richtige Unterkunft und das Freizeitangebot entscheiden darüber, ob der Urlaub für Rollstuhlfahrer auch erholsam wird. Eure Informationen für einen schrankenlos schönen Winterurlaub in Tirol.

CHECKLISTE FÜR ROLLSTUHLTAUGLICHE BETRIEBE.

FRAGEBOGEN

HOTEL POST NAUDERS

(Stand 2026)

Allgemein

LEGENDE:

TB = Türbreite
TG = Tiefgarage
> = mehr als
< = weniger als
UK = Unterkante
OK = Oberkante
TXB= Tiefe x Breite

Mindestens Aufforderungen laut Önorm B1600, Ausgabe 2015 für barrierefreie Gebäude

Türbreite: mindestens 80 cm Innentüren und mindestens 90 cm Haupttüren

Türschwelle: maximal 2 cm bei Innentüren und max.3 cm bei Türen mit Schall- und Wärmeschutz Anforderungen

Rampe: maximale Neigung 6% in Neubauten, bis 10% in Altbauten
mindestbreite: 120 cm

Maximale Länge: 10 cm, dann Zwischenpodest erforderlich

Lift: Kabine-innen: mindestens 110x140 in Neubauten; mind. 100x125 in Altbauten

Türbreite: mind. 90cm in Neubauten; mind. 80cm in Altbauten

Bedienungselemente: maximal 110 cm hoch, mind. 50 cm entfernt vom Eck

Wendekreis: im Sanitärraum,

vor der Türen (Öffnungsrichtung) und

bei Richtungsänderung in den Rampen(Zwischenpodest):


mindestens 150 cm

wie Speisesaal, Buffet, Bar und Rezeption, Außenterrasse, Skiraum und Fahrradraum	- Durchgangsbreite von mindestens 120 cm - Türbreite (die kleinste Tür) 80 cm <i>Mit Ausnahme von:</i> - Wellness: nur durch Steigen erreichbar, oder durch einen langen Umweg im Freien, mit Neigung und Schotter.	
	Restaurant/Bar: - Durch 3 Stufen erreichbar, aber einen stufenlosen Umweg durch die Küche ist vorhanden - Zufahrt zu den Tischen leicht möglich - Ein Teil der Tische ist unterfahrbar (70cm) - Buffet rollstuhltauglich?: Ablagehöhe: 73 cm höchste Ablagehöhe: 90,5 cm	☒ JA ☒ JA ☒ JA ☒ JA
Behinderten-WC im öffentlichen Bereich	In den öffentlichen Bereichen befindet sich auch eine behindertengerechte Toilette? -mit Notruftaster Die Toiletten im UG sind stufen- und schwellenlos erreichbar, aber die WCs sind zu klein und die WC-Türen öffnen sich nach innen. MÄNNER u. FRAUENTOILETTEN: - Türbreite: Waschbeckenbereich: 80 cm; WC: 60 cm - Türschwelle: Waschbeckenbereich: 0 cm; WC: 0 cm - Wendekreis: Waschbeckenbereich: 150 cm; - Waschbecken unterfahrbar (70 cm UK)? - Spiegel in von Rolli benutzbarer Höhe?	☒ NEIN ☒ NEIN ☒ JA /NEIN ☒ JA ☒ JA ☒ JA
Lift	- Ebenerdig und schwellenlos erreichbar? - Ausgenommen im Wellnessbereich - Breite x Tiefe: 108 x 139 cm - Türbreite: 80 cm - Schalterhöhe außen: maximal 137 cm (ganz im Eck) innen: maximal 130 cm <i>Sonstiges:</i> <i>Im Erdgeschoss aufpassen beim Liftverlassen: eine kleine</i> <i>Rampe nach unten</i>	☒ JA


	<i>Zusätzlich zu den komplett rollstuhlgerichten Zimmern gibt es auch ein paar Zimmer, die trotz einige Einschränkungen von sportlichen Rollstuhlfahrern oder von Rollstuhlfahrer, die ein paar Schritte gehen können, benutzt werden können. Siehe genaue Beschreibung unten.</i>	
--	--	--


2. Zimmer Nr. 101	Zimmer: rollstuhltauglich, mit Einschränkungen im Sanitärbereich. Diese Zimmer sind geräumig, schwellenlos und gut befahrbar. Sie bieten im Schlafbereich genügen Manovrierfläche um das Bett herum, vor dem Schrank und im Sanitärbereich. Der Tisch ist unterfahrbar. Der Kleiderschrank ist aber zu hoch für die Nutzung von Gästen im Rollstuhl. Im Sanitärbereich sind die Türen und die Räumlichkeiten ein weniger eng und die Haltegriffe fehlen.	
	- Türbreite: 80 cm - Schwelle: 2 cm - Abstandsbreite um das Bett herum: 118x120x200 cm (enge Stelle im Eck: 90 cm) - Betthöhe: 67 cm - Kleiderstangen in den Schränken: zu hoch für Rollstuhlfahrer - Der Kleiderschrank ist aber unterfahrbar (UK 45 cm) - Regale im Schrank –von Rollis benutzbar- sind vorhanden - Manövrierfläche vor dem Schrank: 118 cm Wendekreis - Garderobe in der Höhe des Rollstuhlfahrers vorhanden - Ein Teil der Tische ist unterfahrbar: UK Höhe >70 cm - Schwellenhöhe vom Zimmer hinaus (Balkon): 8+2+2cm - Türbreite zum Balkon: 68 cm - Wendemöglichkeit draußen: Tiefe 110 cm - Fenstergriffe zum Balkon: rollstuhlfreundlich Höhe: 110 cm	☒ NEIN ☒ JA ☒ JA ☒ JA ☒ JA ☒ JA
	<u>Bad-WC: (getrennt)</u> - Türbreite: Bad: 74 cm WC: 79 cm - Schwelle: Bad: 0 cm WC: 0 cm - Schiebetür Bad: WC: - Haltegriffe im WC - WC Höhe: 43 cm - Befahrbarer Duschplatz (ohne Stufe) - Duschgröße 90x 155 cm (B x T) - Duschtür: 70 cm - Haltegriffe in der Dusche - Dusche mit Duschsitz? - Eine Sitzgelegenheit zum Duschen lässt sich gut organisieren - Spiegel im Bad in der Höhe des Rollstuhlfahrers - Waschtisch unterfahrbar (UK mind. 70 cm) -Wendekreis bei den Sanitärteilen:	☒ JA ☒ JA ☒ NEIN ☒ JA ☒ NEIN ☒ NEIN ☒ JA ☒ NEIN ☒ NEIN

- Bad:

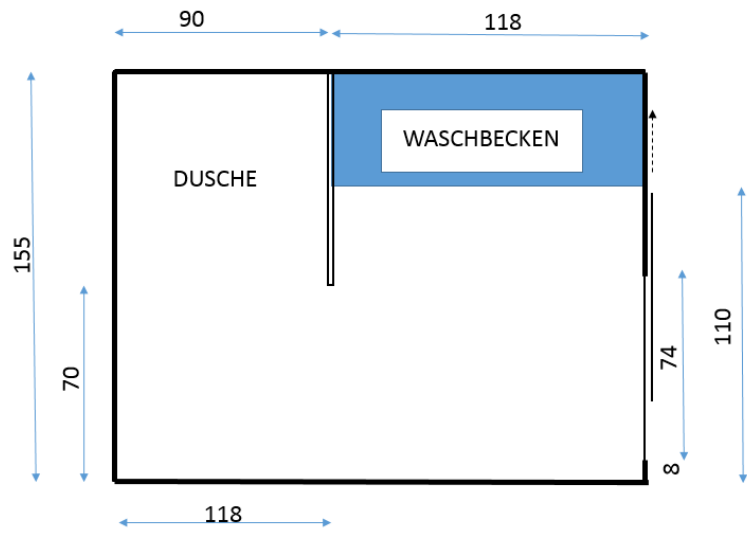

- WC:

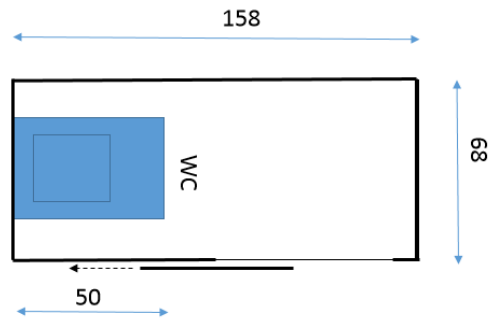

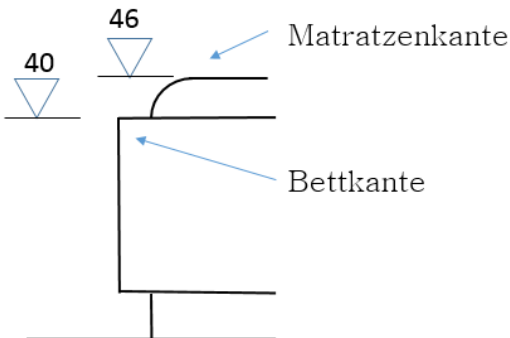3. Zimmer Nr. 211	Zimmer: (rollstuhltauglich mit Einschränkung) - Türbreite: 78,5 cm - Schwelle: 2 cm - Abstandsbreite um das Bett herum: 61x125x200 cm - Betthöhe: 40 cm Bett - 50 cm Matratze - Bettkante bündig mit Matratze?  - Kleiderstangen in den Schränken in der Höhe des Rollstuhlfahrers (max 140 cm)? - Kleiderstangenhöhe: 132 cm - Kleiderschrank mit Flügeltür (keine Schiebetür) - Garderobe in der Höhe des Rollstuhlfahrers vorhanden? - Ein Teil der Tische ist unterfahrbar (UK Höhe >70 cm)? - Schwellenhöhe vom Zimmer hinaus - Balkon: 11 cm - Türbreite zum Balkon: 68 cm - Wendemöglichkeit draußen: 100x200 cm - Fenstergriffe zum Balkon: 114 cm - Gang zu WC: - Breite: 103 cm	☒ NEIN ☒ JA ☒ JA ☒ JA ☒ JA
--------------------------	---	---

Bad-WC:

- Türbreite: Bad: 60 cm WC: 60 cm
- Schwelle: Bad: 0 cm WC: 0 cm

- Tür öffnet sich nach außen?
Bad: innen
WC: innen

- Haltegriffe im WC ?
- WC Höhe: 44,5 cm

Badewanne vorhanden

- Badewanne Höhe: 55,5 cm
- Haltegriffe bei der Badewanne?
- Extrabreiter Rand (12-15 cm)?
 - Randbreite: 5 bis 6 cm

- Spiegel im Bad in der Höhe des Rollstuhlfahrers?
 - Unterkante Spiegel: 85,5 cm

- Waschtisch unterfahrbar (UK mind. 69,5 cm) ?
- Wendekreis bei den Sanitärteilen:

☒ NEIN

☒ NEIN

☒ NEIN

☒ JA

☒ JA

